

ЛЕГЕНДА

- ПИЦ

Пожароизвестителна централа агресиреуема монтира се на височина 1.6м
- Ръчен пожароизвестител агресиреуем монтира се на височина 1.5м
- Паралелен светлинен сигнализатор монтира се на височина 0.3м. над вратите
- Оптично – димен пожароизвестител агресиреуем монтира се на табана
- Сигнализатор звуково– светлинен за външен монтаж агресиреуем монтира се на височина 3м
- Сигнализатор звуково– светлинен за вътрешен монтаж агресиреуем монтира се на височина 2.6м
- J–Y(L)Y 2x1,5мм<sup>2</sup> полага се скрито под мазилката и над окачен табан

Означение на пожароизвестител



X – XXX

номер на адресируем пожароизвестител в сектора


номер на сектора

БЛОК–СХЕМА

на активните мерки за защита

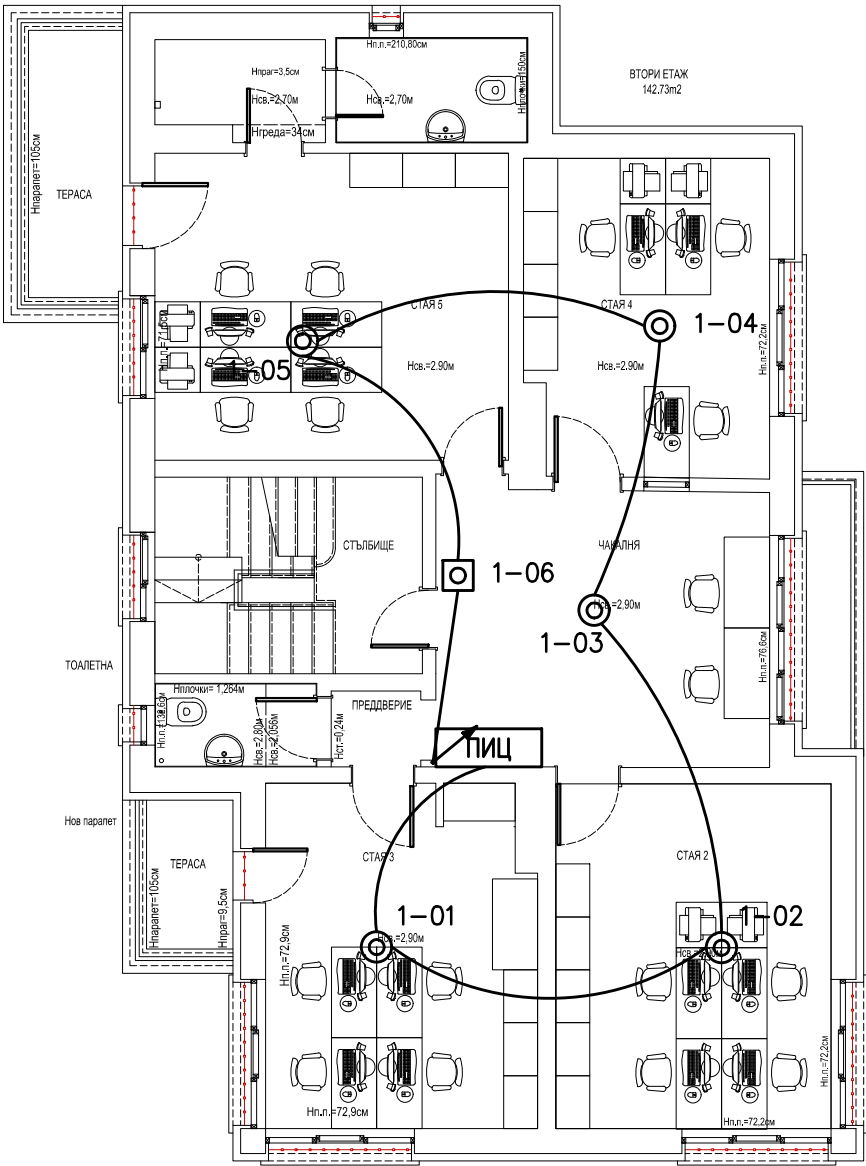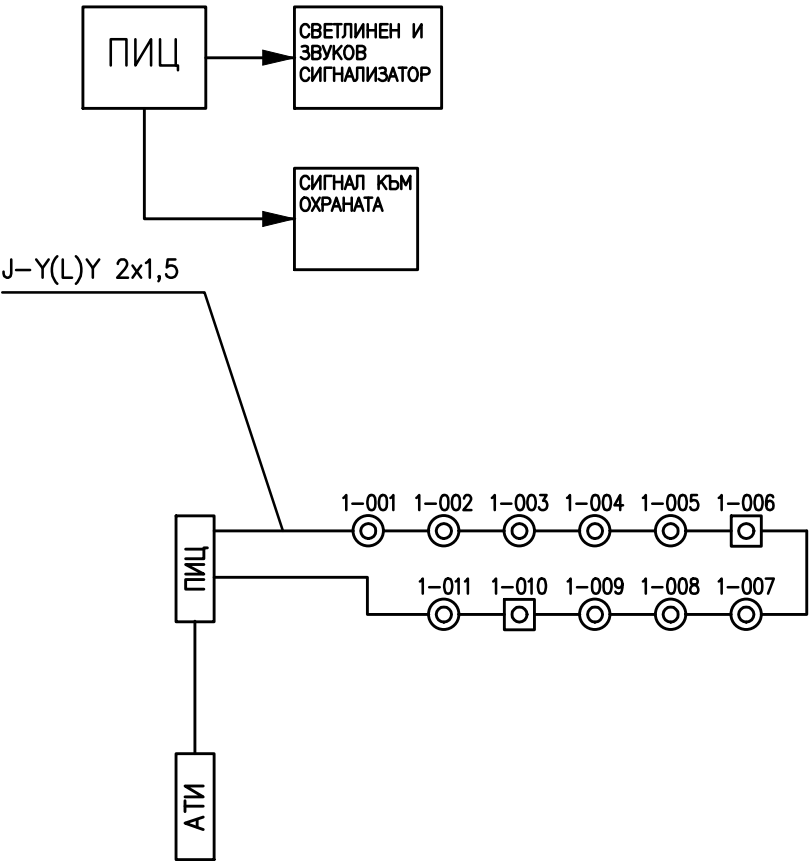

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИ ЕТАЖ М1:50



ТРИАКСИС ООД  
бул.Хр.Смирненски 30 ап.2

фирмен печат

ОБЕКТ Ремонт и преустройство на административна сграда на КПКОНПИ, гр. Ямбол, ул. Каранова №2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ

ЧАСТ ЕЛЕКТРО **Е** ФАЗА ТП

ЧЕРТЕЖ СОТ ВТОРИ ЕТАЖ

МАЩАБ

1:100

ГЛ.ПРОЕКТАНТ арх. А. Ковачев  
ПРОЕКТАНТ инж. В. Хачадурян  
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ  
АРХ арх. А. Ковачев К инж. Д. Мераков  
ВК инж. П. Илиев ПБ инж. К. Ванков  
ОВК инж. Б. Младенов

СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ

печат проектантска правоспособност

ДАТА  
АПРИЛ, 2019г.

No

**Е**

0 0 0 4